


Схема подключения приточной установки VEKA 350 EC

ЮСОН

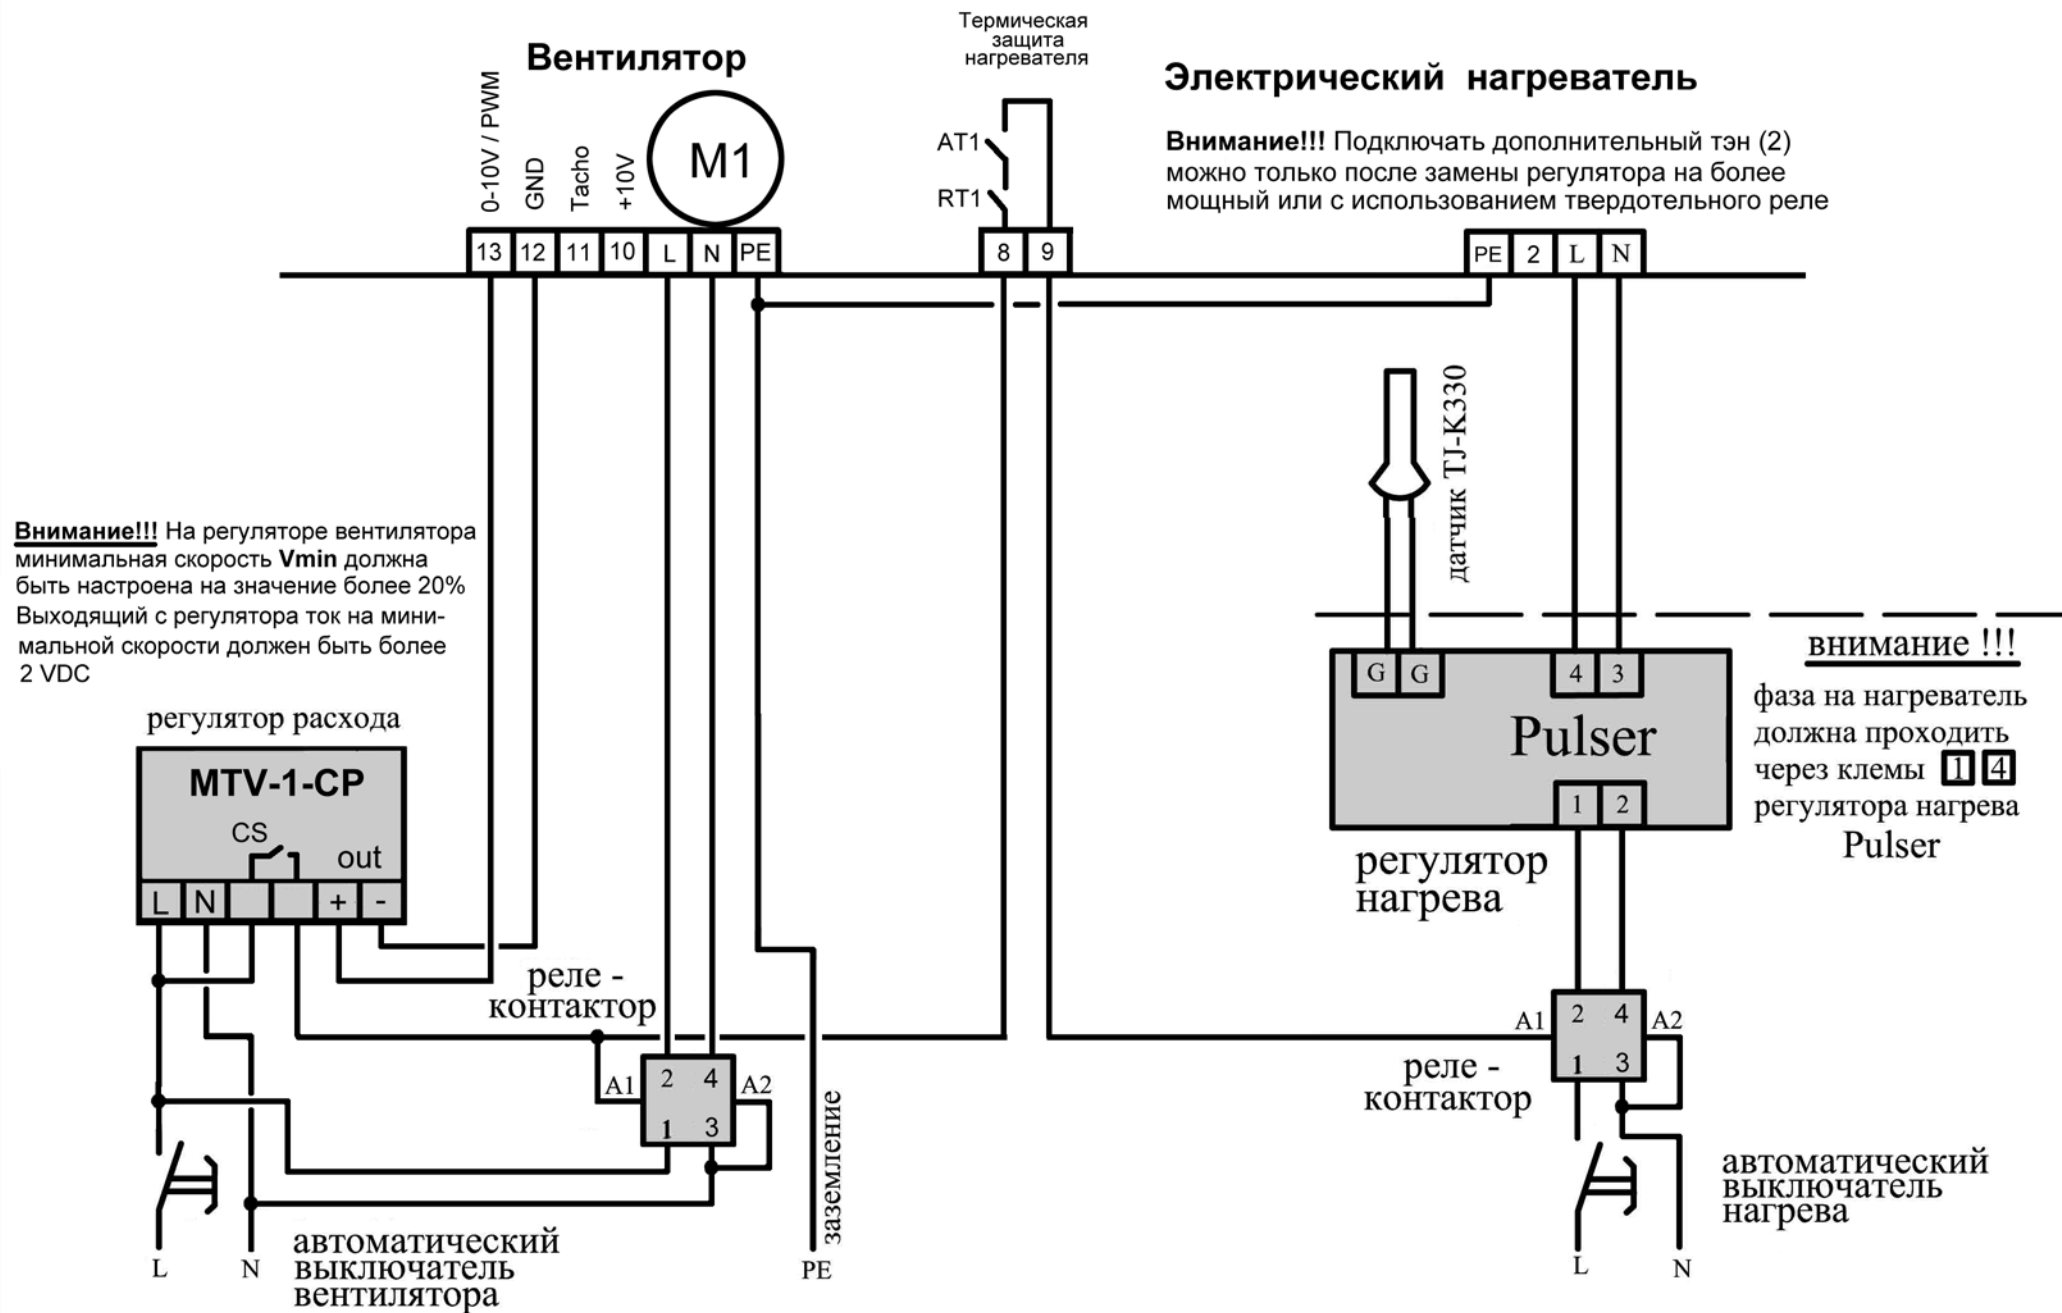

Внимание!!! На регуляторе вентилятора минимальная скорость V_{min} должна быть настроена на значение более 20%. Выходящий с регулятора ток на минимальной скорости должен быть более 2 VDC

Внимание !!!
фаза на нагреватель должна проходить через клеммы 1 4 регулятора нагрева Pulser